


MiniPlus FF06

Prasiplaunantis filtras

Produkto specifikacija

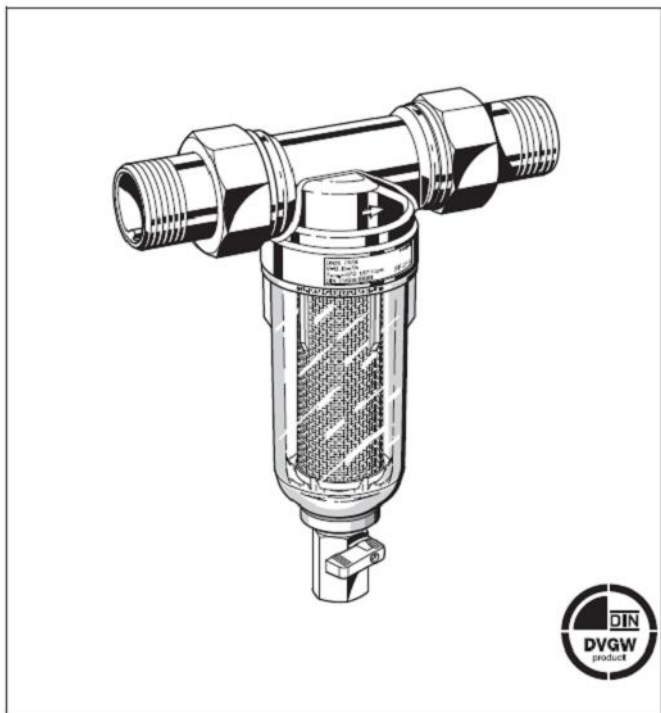

Konstrukcija:

Filtrą sudaro:

- Korpusas su vidiniais ir išoriniais sriegiais
- Srieginės jungtys (AA versija)
- Filtravimo tinklas su permatoma kolba
- Rutulinis vožtuvas
- Išardymo raktas

Medžiagos:

- Korpusas iš atsparios dezinfekcijai šampuotos bronzos
- Bronzinės jungtys
- Nerūdijančio plieno filtro tinklas
- Atspari smūgiams, permatoma kolba iš sintetinės medžiagos

Taikymas

Prasiplaunantis FF06 MiniPlus filtras užtikrina pastovų geriamo vandens tiekimą. Tikslaus valymo filtras sustabdo mechaninių šiukšlių dalelės pvz. rūdys, smėlis ir kt. Nuosėdos kaupiamos filtro apačioje ir gali būti lengvai pašalinti tiesiog praplaunant filtrą.

Šią filtrų seriją pasižymi labai kompaktiškų dizainų leidžiančiu jos montuoti riboto priėjimo vietose.

Ypatingos savybės

- Atitinka DIN/DVGW
- Lengvas surinkimas
- Filtruotas vanduo tiekiamas netgi prasiplovimo metu
- Atspari hidrauliniams smūgiams permatoma kolba leidžia lengvai kontroliuoti filtro užterštumą
- Filtro korpusas su vidiniais ir išoriniais sriegiais
- Atitinka KTW reikalavimams geriamam vandeniui

Aplikacija

Terpe Vanduo

Filtrai skirtas geriamam vandeniui. Jei naudojamas techniniam vandeniui - turi būti atitinkamai parinktas.


Techniniai duomenys

Montavimo padėtis Horizontali, kolba apačioje

Nominalus slėgis PN 16

Darbinė temperatūra Maks. 40°C

Pajungimo diametras 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

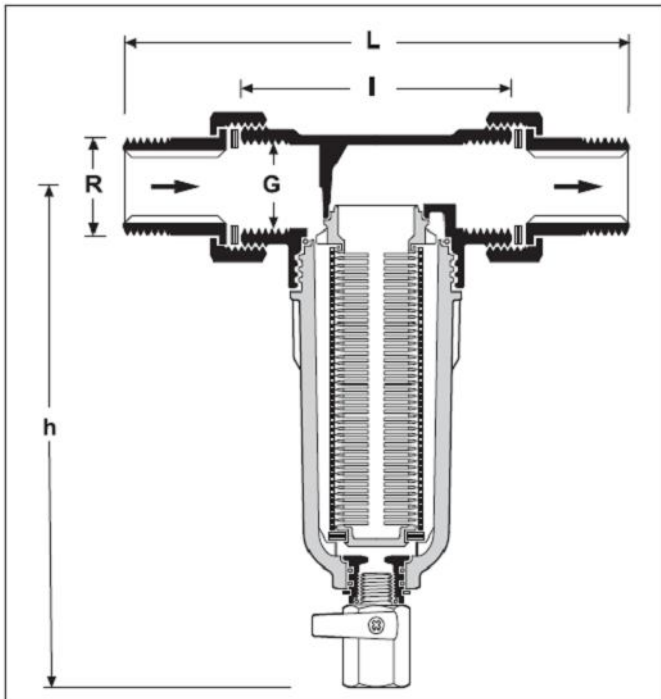

Veikimo principas

MiniPlus filtrą sudaro korpusas ir prasiplauančio filtravimo įdėklas.

Esant normalioms veikimo sąlygoms vanduo teka per filtravimo tinklėlį į filtro išėjimą. Norint praplauti filtrą atidaromas rutulinis vožtuvas per kurį išeina nuosėdų dalelės. Geriamo vandens tiekimas nenutrūksta filtro praplovimo metu.


Užsakymo kodai:

FF06-...AA = Srieginės jungtys (išorinis sriegis), filtravimo tinklelio tankis 100µm

FF06-...EA Be jungčių, filtravimo tinklelio tankis 100µm

└─ prijungimo diametras

Prijungimas, R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Vidinis sriegis, G	1/2"	3/4"	1"	-
Svoris, kg	0.7	1.0	1.3	1.5
Matmenys, mm				
L	140	158	179	197
l	80	90	100	105
h	158	180	180	180
Srautas prie $\Delta p = 0.2 \text{ bar}$ m ³ /val.	1.5	2.8	3.2	3.8
k _{vs} -vertė (Pralaidumas)	3.3	6.3	7.2	8.5
DVGW- Leidimo numeris Nr.	NW-9301 AT 2530			

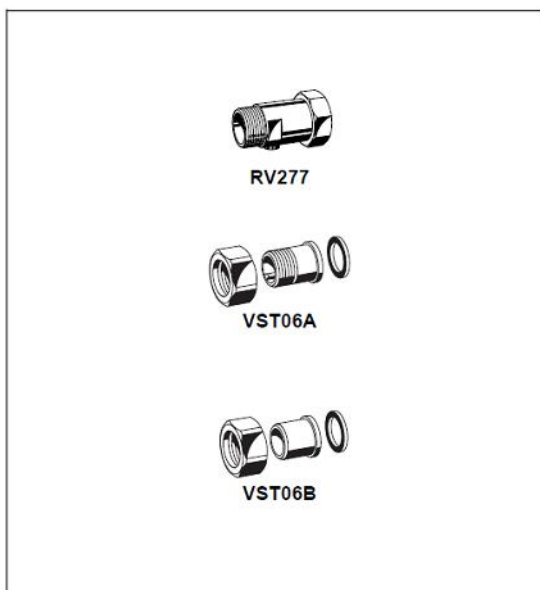


Priedai:

RV277 **Atbulinis vožtuvas**
Diametrai R1/2" ...2"

VST06-A **Jungčių rinkinys**
Srieginiai prijungimai

VST06-B **Jungčių rinkinys**
Prijungimai litavimui

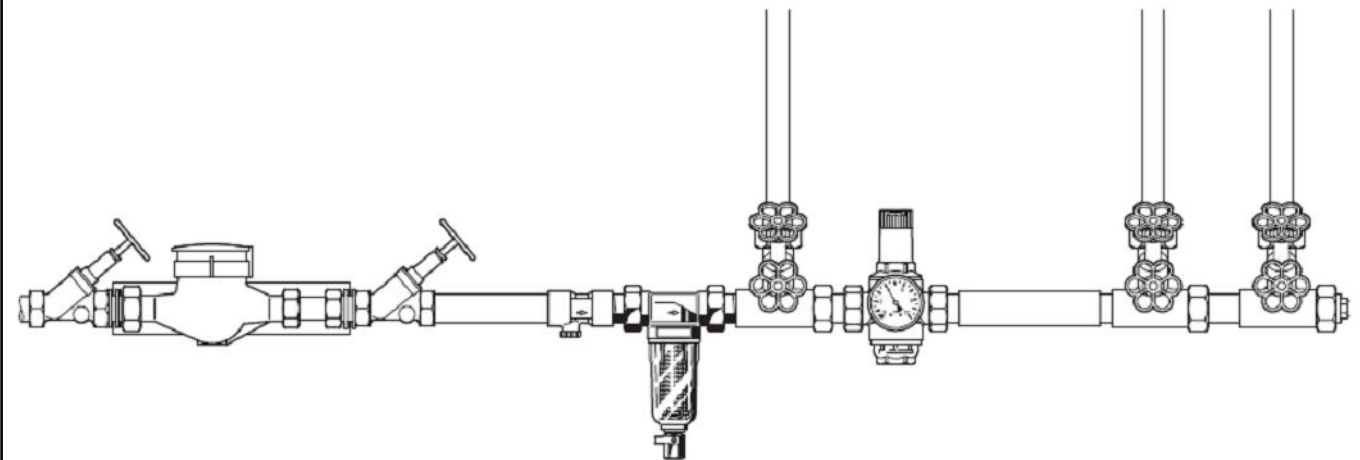Montavimo pavyzdys**Montavimo nurodymai**

Montuokite ant horizontalaus vamzdžio su kolba nukreipta į apačią.


- Ši padėtis užtikrina maksimalų filtro efektyvumą.
- Įmontuokite uždarymo vožtuvus
- Užtikrinkite patogų prieigą prie filtro:
 - Užterštumo lygio kontrolei
 - Apžiūros ir priežiūros užtikrinimui
- Montavimo vieta turi būti apsaugota nuo užšalimo
- Sumontuokite iškart po vandens skaitiklio (pagal DIN 1998, part 2)


Tipiniai taikymai

Šio tipo filtrai yra tinkami geriamo vandens valdymui bet kokio tipo pastatuose. Taip pat jie gali būti naudojami pramoninėms ir komercinėms aplikacijoms neišeinant už jų paskirties ribų.

Filtrai gali būti montuojami kai:

- Sistema turi būti apsaugota nuo šiukšlių
- Sumontuotas slėgio reduktorius ir jis negali būti modifikuotas į filtro/slėgio reduktoriaus kombinaciją

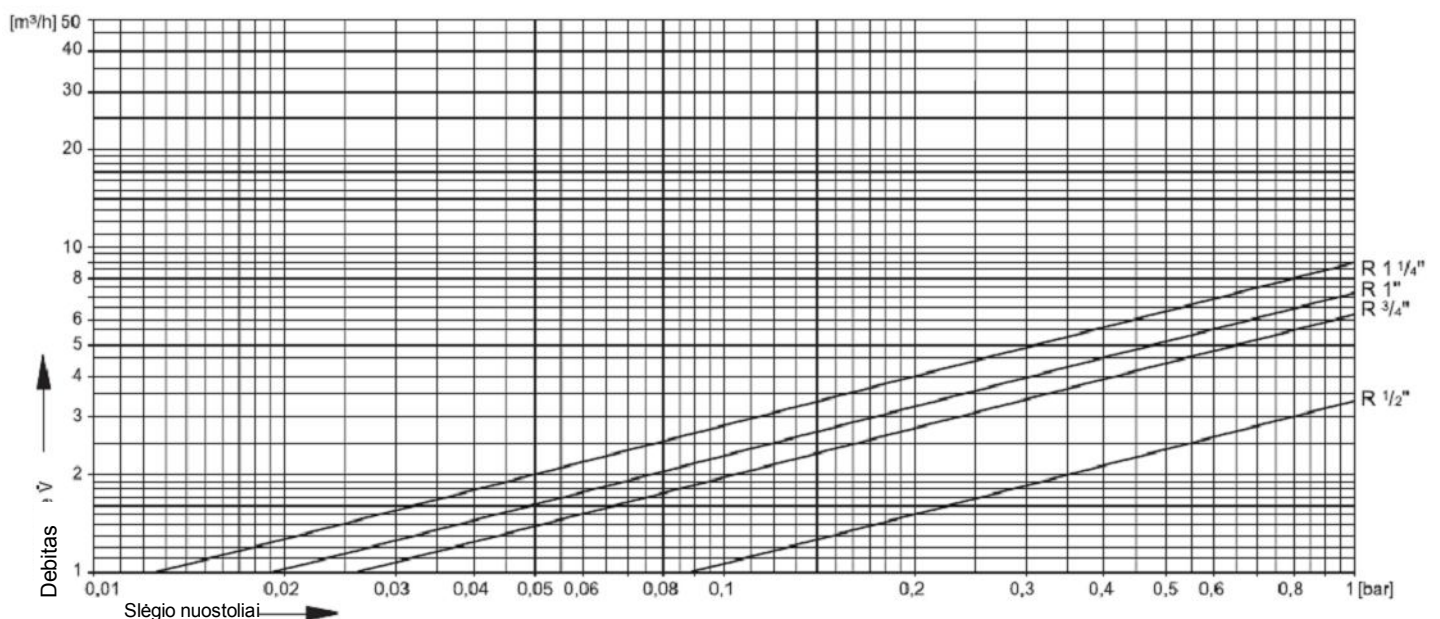Srauto diagrama

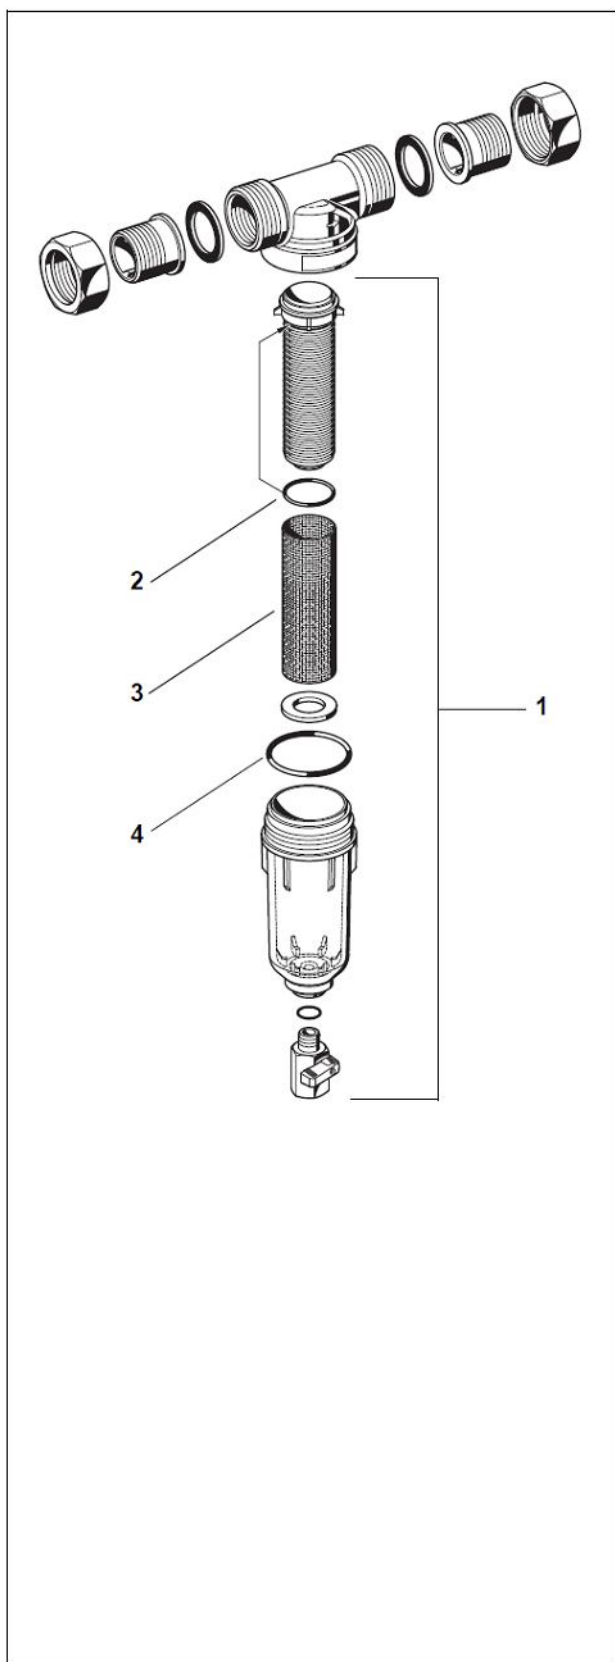**Atsarginės dalys****MiniPlus filtrai pagaminti nuo 1997m.**

Nr.	Aprašymas	Dydis	Užsakymo kodas
1	Permatoma kolba komplekte su filtravimo tinklelių ir tinklelio karkasų		
		1/2"	KF06-1/2A
		3/4" – 1 1/4"	KF06-1A
2	Sandarinimo žiedų rinkinis tinklelio karkasui (10 vnt. kompl.)		
		1/2"	0903127
		3/4" – 1 1/4"	0903128
3	Atsarginis filtravimo tinklelis		
		1/2"	AS06-1/2A
		3/4" – 1 1/4"	AS06-1A
4	Sandarinimo žiedų rinkinis filtro kolbai (10 vnt. kompl.)		
		1/2"	0901246
		3/4" – 1 1/4"	0901499
5	Išardymo raktas kolbos nuėmimui (nėra pav.)		
		1/2" – 1 1/4"	ZR06K

Honeywell

Metalo g.7, Vilnius
 LT-02190 Lietuva
 Tel.: +370-5-2329561
 Fax: +370-5-2136288
<http://europe.hbc.honeywell.com>